


GALPON 25x30x10 / GALPON 25x60x10

GEOMETRIA	
LUZ	25,00 (m)
LARGO	30,00 (m)/60,00 (m)
MODULO	6,00 (m)
ALTURA HOMBRO	10,00 (m)
PENDIENTE	20%
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,50 (m)

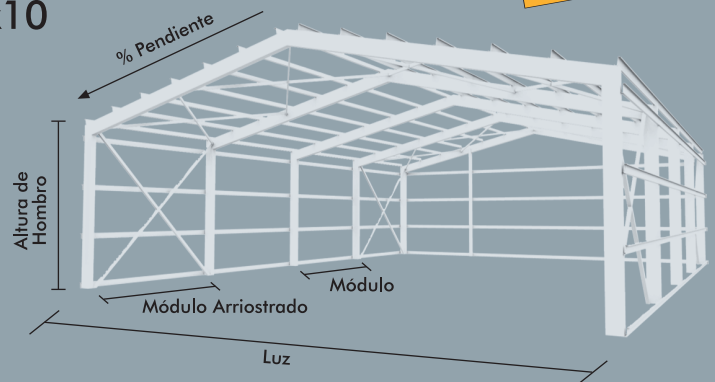

PERFILES CONSIDERADOS				
UTILIZACION	PERFIL	PESO UNITARIO Kg/ml	PESO Kg/Total Largo 30mts	PESO Kg/Total Largo 60mts
COLUMNA	MM650x200x4,00	56,55	6874	12603
VIGA	MM650x200x3,00	42,82	6550	12008
PUNTAL ARRASTRE	CC150x150x2,00	9,90	1187	2375
COLUMNA DE VIENTO	MM400x200x2,50	26,04	1953	1953
COSTANERA TECHO INTERNA	Z150x50x15x1,60	3,37	1395	3719
COSTANERA TECHO EXTERNA	Z150x50x15x2,50	5,19	1339	1339
COSTANERA LATERAL INTERNA	Z150x50x15x2,00	4,18	1386	3695
COSTANERA LATERAL EXTERNA	Z150x50x15x3,00	6,18	1275	1275
COSTANERA FRONTON	Z175x75x20x1,60	4,44	2551	2551
ARRIOST. LATERAL	CC100x100x2,00	6,76	630	1260
ARRIOST. TECHO	L40x40x3,00	1,77	255	499
COLGADORES	L25x25x2,00	0,73	466	801
REFUERZO	PL160x6,00	7,54	1058	1940
KIT ACCESORIOS CONEXION	Placas y ángulos de conexión dimensionados y perforados. Perfiles soporte de costaneras. Planos de fabricación de elementos de conexión.		2098	3738
PESO TOTAL Kg.			29017	49759
M2. Totales			750	1500
Peso Kg/m2.			38,69	33,17

NUMERO DE MARCOS	6	11
MODULOS ARRIOSTRADOS	2	4
CONDICION DE APOYO	ROTULADO	
FUNDACION ESTIMADA	2,60m x 2,20m x 0,60m	

CONDICIONES DE DISEÑO

Sobrecarga de Techo: 100kg/m² reducidos de acuerdo a la norma NCh 1537 Of. 2009.
 Sobrecarga de Nieve: 25kg/m² según norma NCh 431 Of. 1977.
 Sobrecarga de Viento: 70kg/ m² correspondiente a 120 km/hr según norma NCh 432 Of. 1971.
 Cargas Sísmicas: Análisis estático de acuerdo a NCh 2369 Of. 2003.
 Peso Panel de Techo: 5,75kg/m² equivalente a cubierta tipo NV4 o PV4 en espesor 0,60 mm.
 Combinaciones de Carga: Según NCh 3171 Of. 2010.

SE CONSIDERA LA PROVISION DE PERFILES Y PLACAS DE CONEXION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA.

