


GALPON 35x30x6 / GALPON 35x60x6

GEOMETRIA	
LUZ	35,00 (m)
LARGO	30,00 (m)/60,00 (m)
MODULO	6,00 (m)
ALTURA HOMBRO	6,00 (m)
PENDIENTE	20%
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,50 (m)

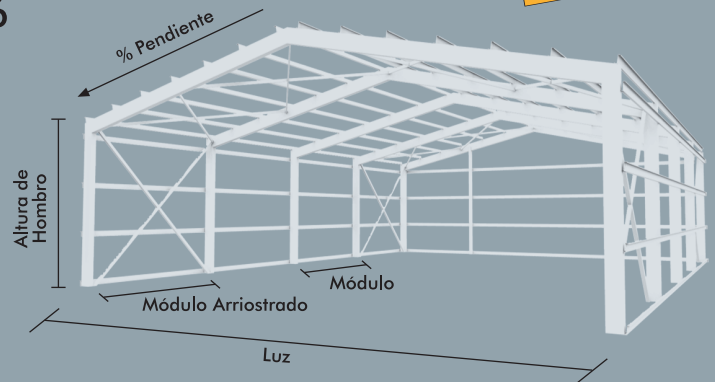

PERFILES CONSIDERADOS				
UTILIZACION	PERFIL	PESO UNITARIO Kg/ml	PESO Kg/Total Largo 30mts	PESO Kg/Total Largo 60mts
COLUMNA	MM650x200x5,00	70,01	5150	9442
VIGA	MM550x200x4,00	50,27	10766	19737
PUNTAL ARRASTRE	CC150x150x2,00	9,90	1781	3562
COLUMNA DE VIENTO	MM250x150x2,50	16,36	1554	1554
COSTANERA TECHO INTERNA	Z150x50x15x1,60	3,37	1813	4835
COSTANERA TECHO EXTERNA	Z150x50x15x2,50	5,19	1740	1740
COSTANERA LATERAL INTERNA	Z150x50x15x2,00	4,18	866	2310
COSTANERA LATERAL EXTERNA	Z150x50x15x3,00	6,18	797	797
COSTANERA FRONTON	Z175x75x20x1,60	4,44	2857	2857
ARRIOST. LATERAL	CC100x100x2,00	6,76	459	917
ARRIOST. TECHO	L40x40x3,00	1,77	361	721
COLGADORES	L25x25x2,00	0,73	488	836
REFUERZO	PL160x6,00	7,54	1190	2182
KIT ACCESORIOS CONEXION	Placas y ángulos de conexión dimensionados y perforados. Perfiles soporte de costaneras. Planos de fabricación de elementos de conexión.		3200	5769
PESO TOTAL Kg.			33022	57260
M2. Totales			1050	2100
Peso Kg/m2.			31,45	27,27

NUMERO DE MARCOS	6	11
MODULOS ARRIOSTRADOS	2	4
CONDICION DE APOYO	ROTULADO	
FUNDACION ESTIMADA	2,00m x 1,90m x 0,60m	

CONDICIONES DE DISEÑO

Sobrecarga de Techo: 100kg/m² reducidos de acuerdo a la norma NCh 1537 Of. 2009.
 Sobrecarga de Nieve: 25kg/m² según norma NCh 431 Of. 1977.
 Sobrecarga de Viento: 70kg/ m² correspondiente a 120 km/hr según norma NCh 432 Of. 1971.
 Cargas Sísmicas: Análisis estático de acuerdo a NCh 2369 Of. 2003.
 Peso Panel de Techo: 5,75kg/m² equivalente a cubierta tipo NV4 o PV4 en espesor 0,60 mm.
 Combinaciones de Carga: Según NCh 3171 Of. 2010.

SE CONSIDERA LA PROVISION DE PERFILES Y PLACAS DE CONEXION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA.

